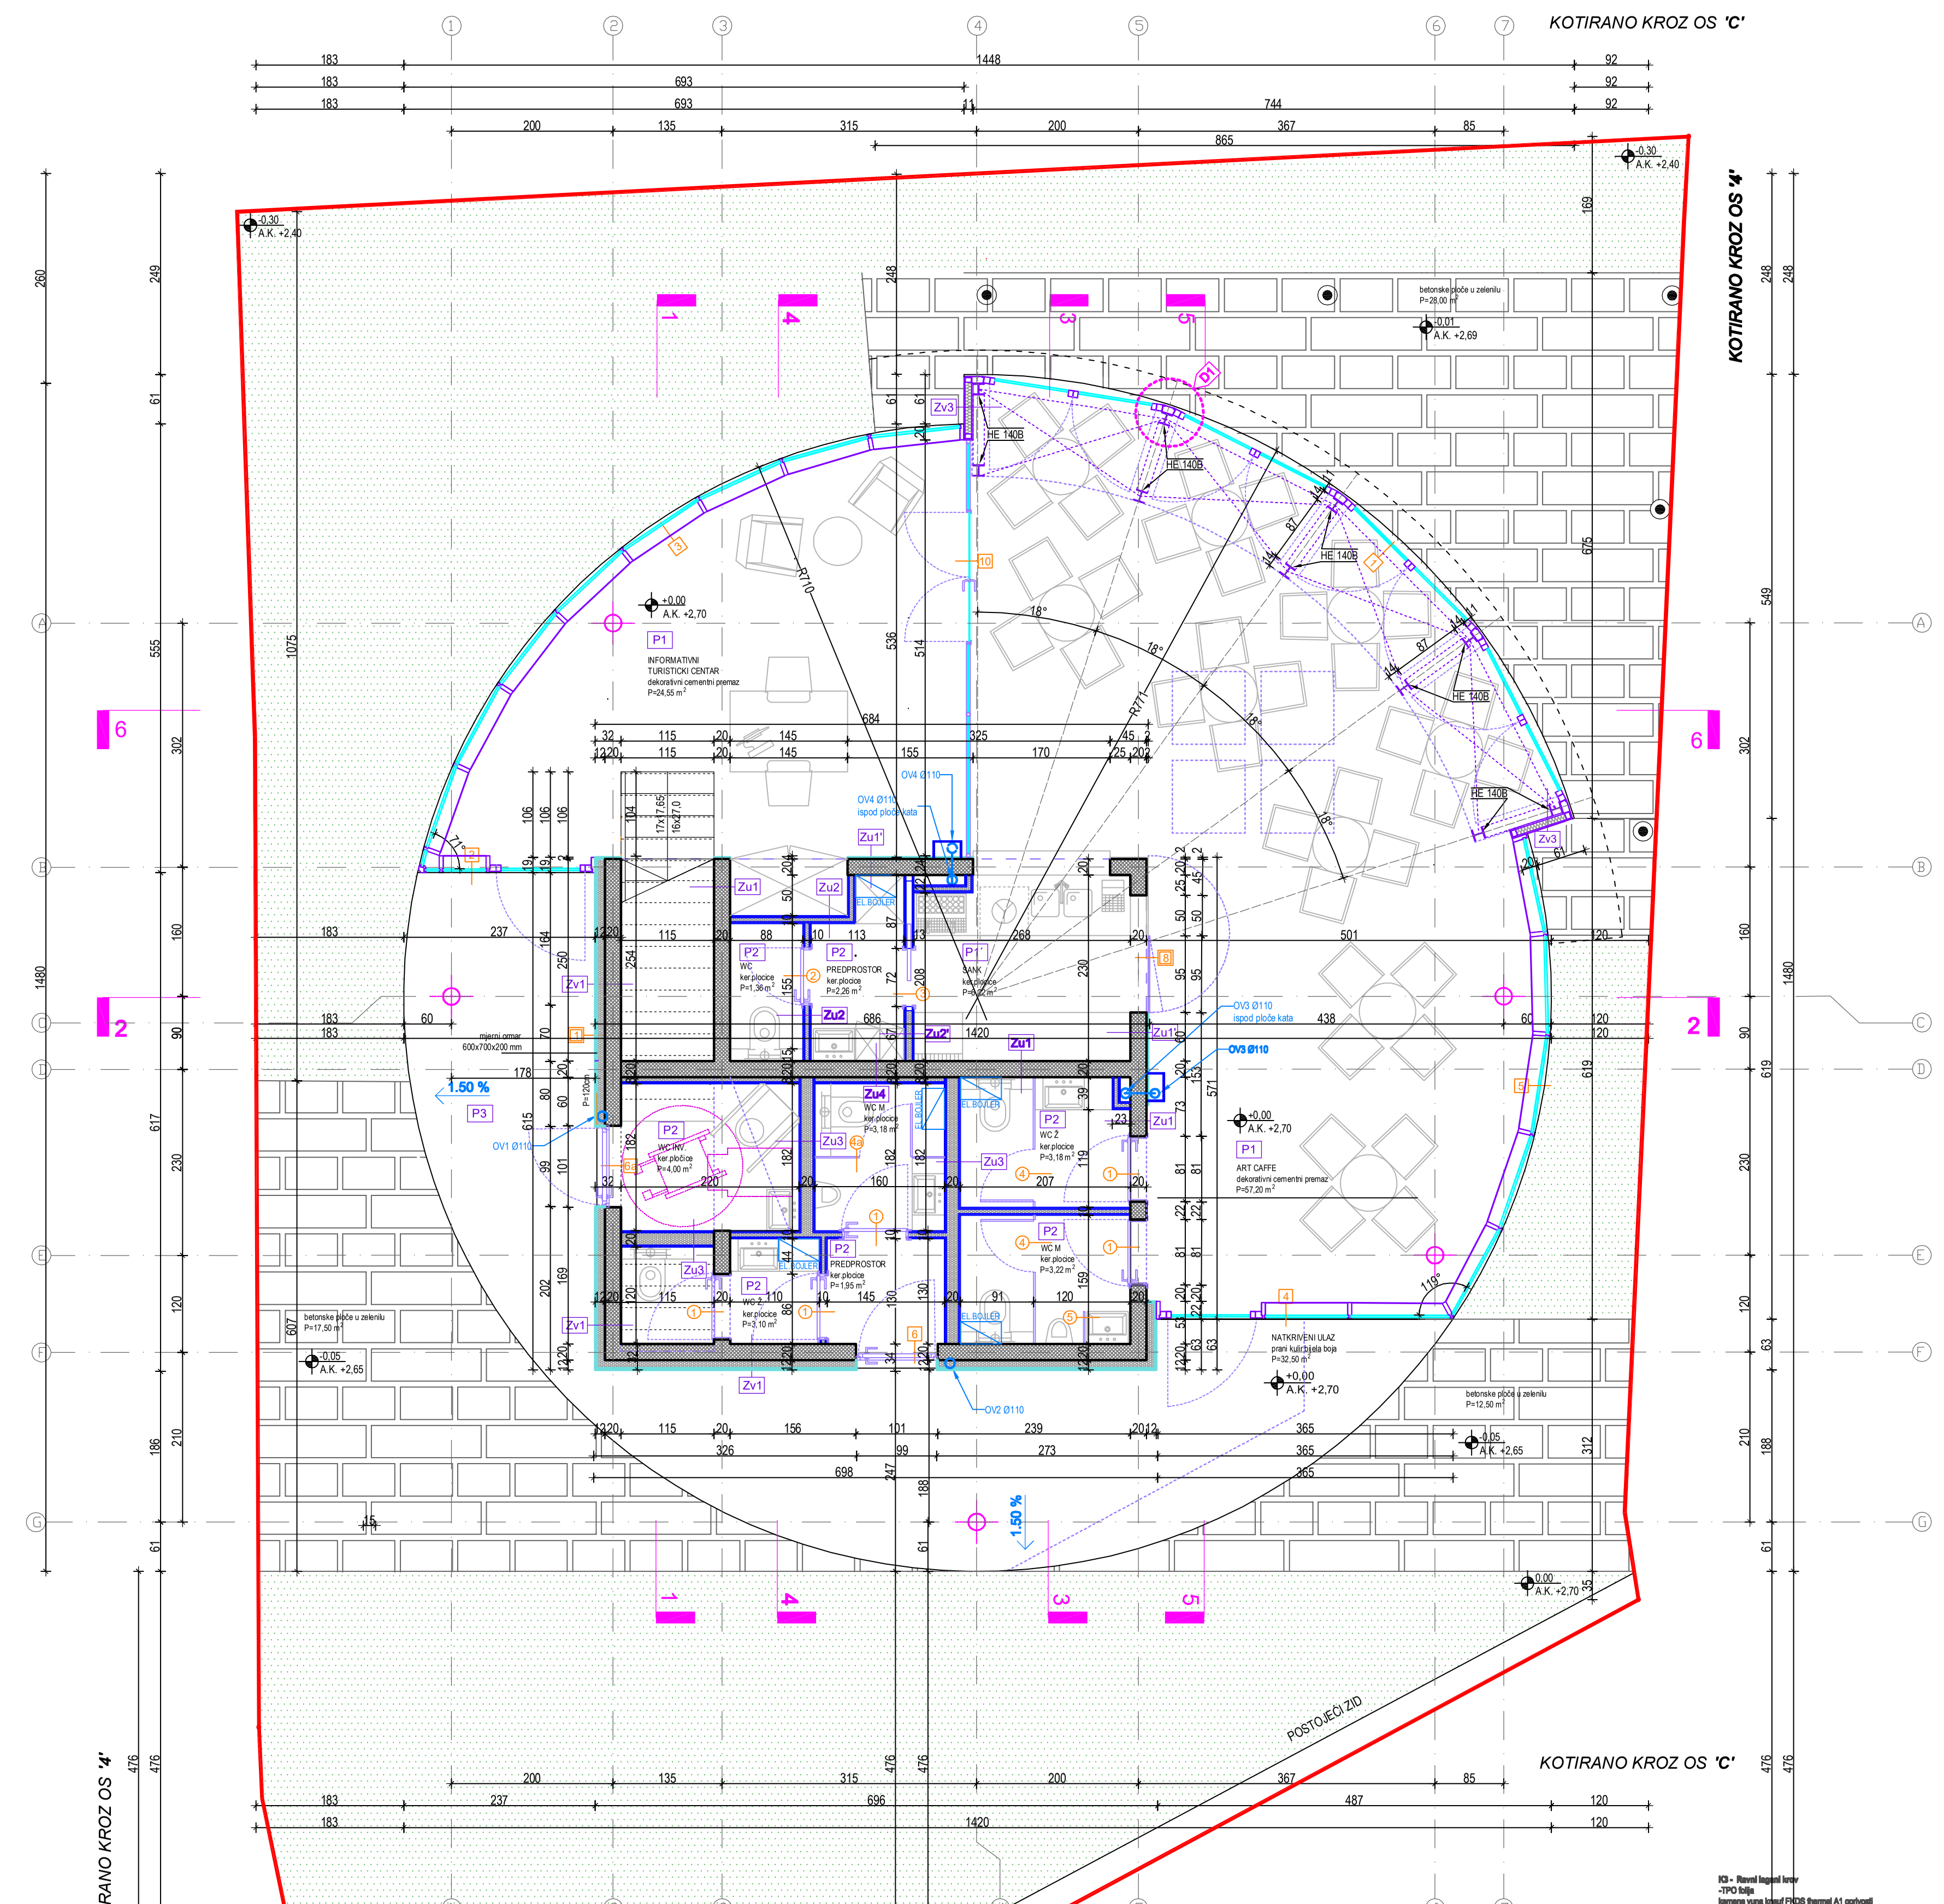

P1 - pod na tlu */dekorativni cementni premaz /*

-završna obrada poda: dekorativni cementni premaz	0,50 cm
-plivajući cementni estrih, armiran, dilatiran od obodnih konstrukcija, zaglađen	7,00 cm
-Pe folija s preklopom min 30 cm	0,02 cm
-elastificirani ekspandirani polistiren u dva sloja (2 x1 cm)	2,00 cm
-toplinska izolacija: ploče ekstrudiranog polistirena (kao XPS, ρ=30 kg/m3)	4,00 cm
Ukupno:	*13,50cm*
-armirano-betonska ploča, zaglađena	25,00/50,00 cm
-jednoslojna hidroizolacijska betonitna membrana	0,64 cm
-tamponski sloj, strojno zbijen	- cm

P1' - pod na tlu */keramičke pločice /*

-završna obrada poda: keramičke pločice u građ. ljepilu	1,50 cm
-plivajući cementni estrih, armiran, dilatiran od obodnih konstrukcija, zaglađen	6,00 cm
-Pe folija s preklopom min 30 cm	0,02 cm
-elastificirani ekspandirani polistiren u dva sloja (2 x1 cm)	2,00 cm
-toplinska izolacija: ploče ekstrudiranog polistirena (kao XPS, ρ=30 kg/m3)	4,00 cm
Ukupno:	*13,50cm*
-armirano-betonska ploča, zaglađena	25,00/50,00 cm
-jednoslojna hidroizolacijska betonitna membrana	0,64 cm
-tamponski sloj, strojno zbijen	- cm

P2 - pod na tlu- mokri prostori */keramičke pločice/*

-završna obrada poda: keramičke pločice u građ. ljepilu	1,50 cm
-hidroizolacija: polimer-cementni premaz u dva sloja	0,20 cm
-plivajući cementni estrih, armiran, dilatiran od obodnih konstrukcija, zaglađen	5,80 cm
-Pe folija s preklopom min 30 cm	0,02 cm
-elastificirani ekspandirani polistiren u dva sloja (2 x1 cm)	2,00 cm
-toplinska izolacija: ploče ekstrudiranog polistirena (kao XPS, ρ=30 kg/m3)	4,00 cm
Ukupno:	*13,50cm*
-armirano-betonska ploča, zaglađena	25,00/50,00 cm
-jednoslojna hidroizolacijska betonitna membrana	0,64 cm
-tamponski sloj, strojno zbijen	- cm

P3 - pod na tlu- vanjski prostor */prani kulir /*

-završna obrada poda: prani kulir	2,00 cm
-hidroizolacijski polimer-cementni premaz u dva sloja	0,20 cm
-betonska podloga, zaglađena, u padu min 1,5 %	6,00 - 10,00 cm
-Pe folija s preklopom min 30 cm	0,02 cm
Ukupno:	*8,00-12,00cm*
-armirano-betonska ploča, zaglađena	25,00/50,00 cm
-jednoslojna hidroizolacijska betonitna membrana	0,64 cm
-tamponski sloj, strojno zbijen	- cm

M1 - međukatna konstrukcija kata iznad negrijanih sanitarnih prostorija */keramičke pločice/*

-završna obrada poda: keramičke pločice u građ. ljepilu	1,50 cm
-plivajući armirano cementni estrih, dilatiran od obodnih konstrukcija, zaglađen	5,00 cm
-zvučno-izolacijska membrana od ekstrudiranog polietilena sa zaljepljenim spojevima	0,50 cm
-elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T (s' = 15-20 MN/m3) u dva sloja (2+1 cm)	3,00 cm
Ukupno:	*10,00cm*
-armirano-betonska ploča, zaglađena	18,00 cm
-spušteni strop od pocinčanih čeličnih profila s ispunom između profila kamenom vunom (ρ=30 kg/m3, λD = 0,039 W/mK)	5,00 cm
-gipskartonske ploče u dva sloja – 2 x 1,25 cm	2,50 cm
-završna obrada: spušteni strop (visinu uskladiti sa strojarskim instalacijama)	- cm

M1´ - međukatna konstrukcija kata iznad grijanih prostorija */keramičke pločice/*

-završna obrada poda: keramičke pločice u građ. ljepilu	1,50 cm
-plivajući armirano cementni estrih, dilatiran od obodnih konstrukcija, zaglađen	5,00 cm
-zvučno-izolacijska membrana od ekstrudiranog polietilena sa zaljepljenim spojevima	0,50 cm
-elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T (s' = 15-20 MN/m3) u dva sloja (2+1 cm)	3,00 cm
Ukupno:	*10,00cm*
-armirano-betonska ploča, zaglađena	18,00 cm
-završna obrada:spušteni strop (visinu uskladiti sa strojarskim instalacijama)	- cm

M2 - međukatna konstrukcija kata iznad sanitarnih čvorova */keramičke pločice/*

-završna obrada poda: keramičke pločice u građ. ljepilu	1,50 cm
-hidroizolacija: polimer-cementni premaz u dva sloja	0,20 cm
-plivajući armirano cementni estrih, dilatiran od obodnih konstrukcija, zaglađen	4,80 cm
-zvučno-izolacijska membrana od ekstrudiranog polietilena sa zaljepljenim spojevima	0,50 cm
-elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T (s' = 15-20 MN/m3) u dva sloja (2+1 cm)	3,00 cm
Ukupno:	*10,00cm*
-armirano-betonska ploča, zaglađena	18,00 cm
-spušteni strop od pocinčanih čeličnih profila s ispunom između profila kamenom vunom (ρ=30 kg/m3, λD = 0,039 W/mK)	5,00 cm
-gipskartonske ploče u dva sloja – 2 x 1,25 cm	2,50 cm
-završna obrada: spušteni strop (visinu uskladiti sa strojarskim instalacijama)	- cm

ZV1 - vanjski armirano betonski zid */kamene ploče/*

-unutarnja obrada zida: glet+boja	
-armirano betonski zid	20,00 cm
-prvi sloj građevinskog ljepila	
-toplinska izolacija pločama kamene vune (λD≤0,035 W/mK), ploče ljepljene na zid građevinskim mineralnim ljepilom (točkasto i po rubovima ploče), ploče dodatno mehanički učvršćene tipskim spojnicama (6-8 kom/m²)	10,00 cm
-armirajući sloj temeljne žbuke s utisnutom armaturnom mrežicom od staklenih vlakana visoke vlačne čvrstoće (2400 N/5cm)	0,30 cm

K6 - Ravni neprohodni krov iznad 1. kata

-jednoslojna hidroizolacijska membrana UV stabilna	0,15 cm
-geotekstil (300 gr/m²)	0,30 cm
-toplinska izolacija: ekstrudirani polistiren (kao XPS, 30 kg/m³) u dva sloja s preklopima	12,00 cm
-parna brana: hladni bitumenski prednamaz+ bitumenska traka s uloškom AL folije 0,1 mm	0,50 cm
-beton u padu, min. 1,5 % , zagladen	3,00-12,00 cm
-armirano betonska ploča	18,00 cm
-završna obrada podgleda: glet + boja	-

MULTIFUNKCIONALNI OBJEKT SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA "GLORIJET" -REKONSTRUKCIJA

TLOCRT PRIZEMLJA A.K. 2.70=±0.00

ZOP: GLO / TD 03/18-IZV	MJERILO 1:50 LIST BR 03
INVESTITOR	GRAD SOLIN OIB: 40842464411
IZVRŠITELJ	ARHIPOLIS D.O.O. OIB: 84678778677
GRAĐEVINA	MULTIFUNKCIONALNI OBJEKT S PRATEĆIM SADRŽAJIMA "GLORIJET" - REKONSTRUKCIJA
LOKACIJA	SOLIN K.Č.BR. 6377/3 K.O. SOLIN
VRSTA PROJEKTA	ARHITEKTONSKI PROJEKT
FAZA PROJEKTA	IZVEDBENI PROJEKT
AUTOR	NENO KEZIĆ DIPL.ING.ARH. MIA VUČIC MAG.ING.ARCH.
GLAVNI PROJEKTANT	NENO KEZIĆ DIPL.ING.ARH.
SURADNJA	ANĐELA MARINOVIĆ MAG.ING.ARCH.
IZVEDENI PROJEKT IZRADIO:	BERISLAV ERGOTIĆ, ING.GRAĐ.